



**МОДУЛЬ
ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ
КС-ТС32
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Содержание

1 Введение	3
2 Технические характеристики.....	3
3 Внешний вид	5
4 Схема подключения.....	5
5 Протокол обмена данными	7
5.1 Задание адреса модуля и скорости обмена.....	7
5.2 Работа дискретных входов.....	8
5.3 Поддерживаемый набор команд протокола Modbus-RTU.....	9
5.4 Команда 02 (0x02) – Читать состояние дискретных входов (Read input status)	10
5.5 Команда 03 (0x03) – Читать значение счетчиков импульсов (Read holding registers).....	10
5.6 Команда 04 (0x04) – Читать значение регистров (Read input registers).....	10
5.7 Команда 06 (0x06) – Установить значение одного регистра (Force single holding register).....	11
5.8 Команда 16 (0x10) – Установить значение нескольких регистров (Force multiple holding registers)	11
5.9 Регистры основных параметров модуля.....	12
5.10 Регистры дополнительных параметров модуля	13
5.11 Информация об аппаратной части модуля.....	13
5.12 Данные конфигурации модуля.....	14
5.13 Данные журнала событий	15
5.14 Чтение и установка часов реального времени (RTC)	16
6 Обслуживание и поиск неисправностей.....	17
6.1 Указания по эксплуатации.....	17
6.2 Поиск и устранение неисправностей.....	17
Лист регистрации изменений.....	18

1 Введение

Модуль телесигнализации / телеуправления КС-ТС32 является компонентом распределенной системы телемеханики объектов электроэнергетики. Подключение модуля к главному устройству осуществляется через интерфейс RS-485. Для приема контролируемых сигналов уровня срабатывания предусмотрено 20 входов с оптронной развязкой. Управление внешними устройствами производится с помощью 10 релейных выходов. Состояния входов и выходов отображаются с помощью светодиодных индикаторов. Модуль поддерживает журналирование состояний входов и выходов.

Модули КС-ТС32 используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.

2 Технические характеристики

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики модуля КС-ТС32


Характеристика, параметр	Описание, значение
Количество входов	32
Характеристики входа: - тип - максимальное напряжение, В - максимальный ток, мА	пассивный «сухой контакт»; 24 5
Напряжение питания, В	от 80 до 270 постоянного или переменного тока частотой от 45 до 55 Гц
	от 20 до 52 постоянного тока
Потребляемая мощность, Вт, не более	3
Цифровой порт	RS-485
Протокол обмена данными	Modbus-RTU
Время выполнения команды, мс	10
Скорость обмена данными, бит/с	57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 1200 (выбирается при помощи DIP-переключателей)
Режимы обмена данными	N,8.1 – без контроля четности, 8 бит данных, 1 стоп-бит O,8.1 – контроль четности, 8 бит данных, 1 стоп-бит E,8.1 – контроль нечетности, 8 бит данных, 1 стоп-бит N,8.2 – без контроля четности, 8 бит данных, 2 стоп-бит
Количество записей в журнале	256 записей с меткой времени
Максимальная длина линии связи, м	1000
Максимальное количество подключаемых устройств в одном сегменте сети	32
Диапазон адресов:	от 1 до 247 (выбирается при помощи DIP-переключателей)

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики модуля КС-ТС32. Продолжение.

Характеристика, параметр	Описание, значение
Габаритные размеры (длина x глубина x высота), мм	230 x 90 x 60
Способ установки	на DIN рейке 35 мм в шкафу, имеющем степень защиты не ниже IP20
Условия эксплуатации / хранения и транспортирования, °С	-40 ... +70 / -40 ... +85
Относительная влажность, %	5 ... 95, без конденсации влаги

3 Внешний вид

Внешний вид и размеры прибора показаны на рисунке 3.1.

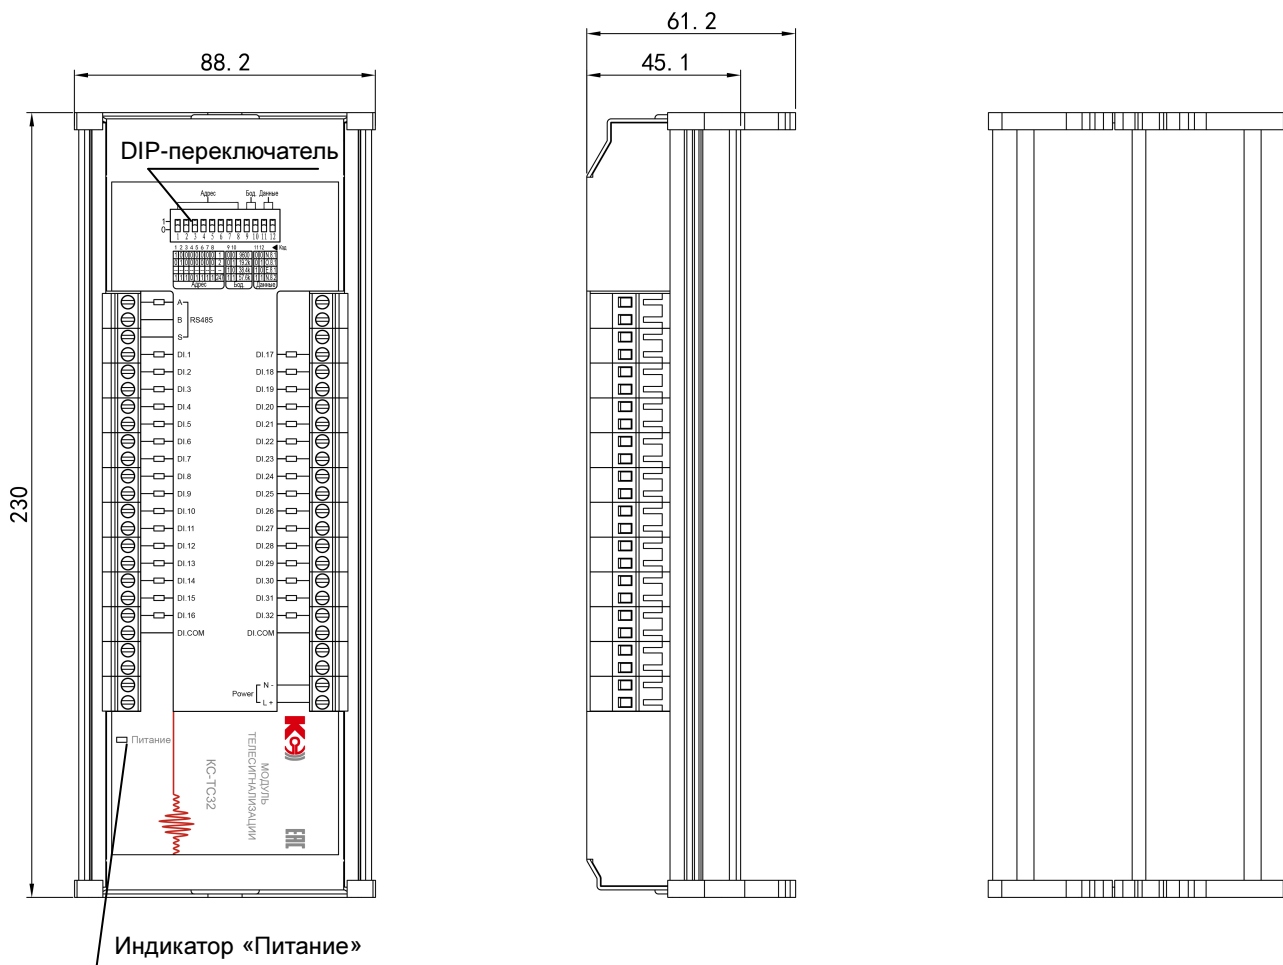

DIP-переключатель – предназначен для задания адреса модуля и скорости передачи.

Индикатор «RS485+» – мигает при обмене через интерфейс RS-485.


Индикаторы «DI1»...«DI32» –отображают состояния дискретных входов.

Индикатор «Питание» – светится, когда включено питание модуля.

Рисунок 3.1. Внешний вид модуля KC-TC32

4 Схема подключения

Схема подключения прибора показана на рисунке 3.2.

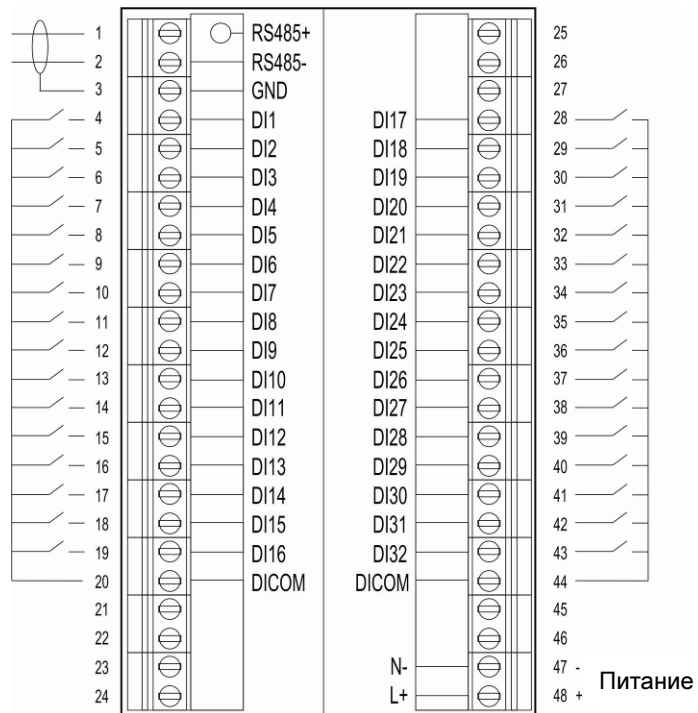

Клеммы 1...3 – подключение к шине RS-485.

Клеммы 4...19 – дискретные входы с 1-го по 16-й.

Клемма 20 – общий контакт дискретных входов

Клеммы 28...43 – дискретные входы с 16-го по 32-й.

Клемма 44 – общий контакт дискретных входов

Клеммы 47...48 – подключение источника питания.

Рисунок 4.1. Схема подключения модуля KC-TC32

5 Протокол обмена данными

Модуль КС-ТС32 поддерживает обмен данными по протоколу Modbus-RTU. Диапазон адресов модуля – 1...64, скорость обмена данными – 9600...57600 бит/с.

5.1 Задание адреса модуля и скорости обмена

Адрес модуля КС-ТС32 и скорость обмена данными задаются с помощью DIP-переключателя, расположенного в верхней части модуля – см. рисунок 5.1.

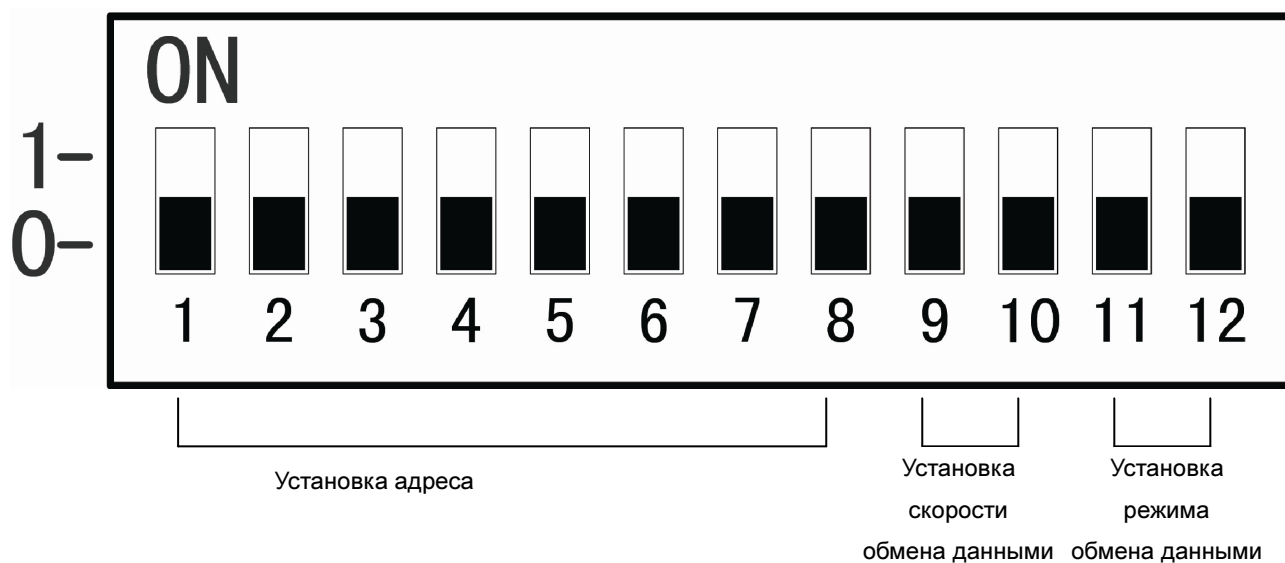


Рисунок 5.1. DIP-переключатель

Значения определяются следующим образом: позиция «Выкл.» представляет собой «0», позиция «Вкл.» представляет собой «1». Переключатели 1 – 8 задают адрес модуля (см. таблицу 5-1). Переключатели 9,10 задают скорость обмена данными (см. таблицу 5-2). Переключатели 11,12 задают режим обмена данными (см. таблицу 5-3).

Таблица 5-1. Задание адреса с помощью DIP-переключателей

DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	DIP 5	DIP 6	DIP 7	DIP 8	Адрес
1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	2
1	1	0	0	0	0	0	0	3
...
1	0	1	0	1	1	1	1	245
0	1	1	0	1	1	1	1	246
1	1	1	0	1	1	1	1	247

Таблица 5-2. Задание скорости обмена с помощью DIP-переключателей

DIP 9	DIP 10	Скорость обмена (бит/с)
0	0	9600
1	0	19200
0	1	34800
1	1	57600

Таблица 5-3. Задание режима обмена с помощью DIP-переключателей

DIP 11	DIP 12	Режим обмена
0	0	N,8.1 – без контроля четности, 8 бит данных, 1 стоп-бит
1	0	O,8.1 – контроль четности, 8 бит данных, 1 стоп-бит
0	1	E,8.1 – контроль нечетности, 8 бит данных, 1 стоп-бит
1	1	N,8.2 – без контроля четности, 8 бит данных, 2 стоп-бит

5.2 Работа дискретных входов.

Дискретные входы выполнены для работы по схеме «Пассивный сухой контакт» с встроенным источником питания 24 В. Каждый вход снабжен индикацией состояния. При замкнутом состоянии входа соответствующий индикатор светится. Дискретные входы имеют защиту от дребезга и функцию фильтрации сигнала. Работа этих функций отражена на рис.5.2

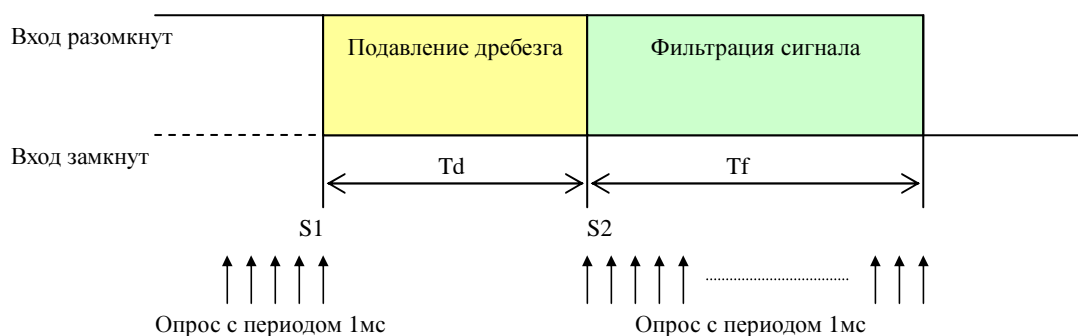


Рисунок 5.2. Подавление дребезга и фильтрация сигнала на входе

Производится опрос входа с периодом 1 мс. При изменении сигнала на входе в момент времени S1 опрос приостанавливается на время Td. По истечении периода Td опрос продолжается в течении времени Tf и если состояние входа не меняется, то оно считается истинным. Время Td задается в диапазоне 1-99 мс, Tf выбирается из ряда 1,2,4,8,16,32 мс. Параметры Td и Tf задаются одинаковыми для всех входов модуля.

Дискретные входы могут работать в режиме счетчиков импульсов. Включение этого режима выполняется записью соответствующих бит в регистрах конфигурации. Максимальная частота счета определяется установкой защиты от дребезга и составляет 500 Гц (период сигнала 2 мс). Для групп входов 1-8, 9-16, 17-20 могут быть заданы значения предварительного делителя счетчиков импульсов. Так, например при установке делителя равным 1 для группы 1-8, счетчики 1-8 будут увеличиваться на 1 при импульсе на входе, а при установке делителя равным 100 для группы 1-8 счетчики 1-8 будут увеличиваться на 1 при прохождении на вход 100 импульсов.

5.3 Поддерживаемый набор команд протокола Modbus-RTU

Код команды	Описание команды	Выполняемая операция	Раздел руководства
02 (0x02)	Считать состояние дискретного входа (<i>Read input status</i>)	Считать состояние дискретных входов	5.5
03 (0x03)*	Считать регистр хранения (<i>Read holding registers</i>)	Считать значение счетчиков импульсов	5.6
04 (0x04)*	Считать регистр (<i>Read input registers</i>)	Считать значение регистра	5.7
06 (0x06)	Записать значение в один регистр (<i>Force single holding register</i>)	Установить значение регистра	5.9
16(0x10)	Изменить состояние нескольких регистров (<i>Force multiple holding registers</i>)	Установить значение нескольких регистров	5.11

*Количество регистров, считываемых за один раз – от 1 до 80.

Если модуль получает неподдерживаемую команду, то он выдает сообщение об ошибке, которое имеет следующий формат:

00	Адрес	1 байт	1-247
01	Код команды	1 байт	Код команды или 0x80
02	Код ошибки	1 байт	01

Если контроль поступившей команды по коду CRC16 выдает ошибку, модуль на команду не реагирует.

Для чтения и записи различных данных модуля, таких как журнал состояния входов и выходов, данные часов реального времени, настроек, предусмотрены дополнительные регистры, обращение к которым возможно по командам 03, 06, 16. Перечень этих регистров и работа с ними описаны в пп.5.11-5.15 настоящего руководства.

5.4 Команда 02 (0x02) – Считать состояние дискретных входов (*Read input status*)

Пример. Считать состояние 20 дискретных входов с адресами 0x0000—0x00013.

Запрос хоста

	(Hex)
Адрес	01
Код команды	02
Старший байт адреса начального канала	00
Младший байт адреса начального канала	00
Старший байт количества каналов	00
Младший байт количества каналов	14

Ответ модуля

	(Hex)
Адрес	01
Код команды	02
Количество байтов	03
Состояние каналов 1-8	FF
Состояние каналов 9-16	FF
Состояние каналов 17-20	0F

Примечание. Младший бит первого байта соответствует каналу 1. Младший бит второго байта соответствует каналу 8. Младший бит третьего байта соответствует каналу 17. Неиспользуемым битам присваивается значение 0.

5.5 Команда 03 (0x03) – Считать значение счетчиков импульсов (*Read holding registers*)

Пример. Считать значения 2-х входных счетчиков (с 1-го по 2-й).

Запрос хоста

	(Hex)
Адрес	01
Код команды	03
Старший байт адреса начального регистра	03
Младший байт адреса начального регистра	00
Старший байт количества регистров	00
Младший байт количества регистров	04

Ответ модуля

	(Hex)
Адрес	01
Код команды	03
Количество байтов	08
4-й (старший) байт передаваемого значения для канала 1	00
3-й байт передаваемого значения для канала 1	00
2-й байт передаваемого значения для канала 1	00
1-й (младший) байт передаваемого значения для канала 1	00
4-й (старший) байт передаваемого значения для канала 2	00
3-й байт передаваемого значения для канала 2	00
2-й байт передаваемого значения для канала 2	00
1-й (младший) байт передаваемого значения для канала 2	00

С учетом работы функций подавления дребезга и фильтрации, длительность и период входных импульсов не должны превышать T_d+T_f , то есть минимально 2 мс. Таким образом частота импульсов на входе не более 500 Гц.

5.6 Команда 04 (0x04) – Считать значение регистров (*Read input registers*)

Работа команды 0x04 полностью аналогична работе команды 0x03.

5.7 Команда 06 (0x06) – Установить значение одного регистра (*Force single holding register*)

Пример. Записать в регистр 0x0301 значение 10000 (0x2710).

Запрос хоста

	(Hex)
Адрес	01
Код команды	06
Старший байт адреса	03
Младший байт адреса	01
Старший байт передаваемого значения	27
Младший байт передаваемого значения	10

Ответ модуля

	(Hex)
Адрес	01
Код команды	06
Старший байт адреса	03
Младший байт адреса	01
Младший байт передаваемого значения	27
Младший байт передаваемого значения	10

5.8 Команда 16 (0x10) – Установить значение нескольких регистров (*Force multiple holding registers*)

Пример. Записать в счетчики 10-12 счетчик значение 10000 (0x2710).

Запрос хоста

	(Hex)
Адрес	01
Код команды	10
Старший байт адреса первого регистра	00
Младший байт адреса первого регистра	09
Старший байт количества регистров	00
Младший байт количества регистров	03
Старший байт передаваемого значения	27
Младший байт передаваемого значения	10
Старший байт передаваемого значения	27
Младший байт передаваемого значения	10
Старший байт передаваемого значения	27
Младший байт передаваемого значения	10

Ответ модуля

	(Hex)
Адрес	01
Код команды	06
Старший байт адреса первого регистра	00
Младший байт адреса первого регистра	09
Старший байт количества регистров	00
Младший байт количества регистров	03

5.9 Регистры основных параметров модуля

Входные сигналы:

Адрес	Параметр	Тип данных	Значения	Заводская установка	R - чтение, W - запись
0000H	DI1	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R
0001H	DI2	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R
0002H	DI3	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R
0003H	DI4	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R
0004H	DI5	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R
0005H	DI6	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R
0006H	DI7	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R
0007H	DI8	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R
0008H	DI9	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R
0009H	DI10	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R
000AH	DI11	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R
000BH	DI12	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R
000CH	DI13	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R
000DH	DI14	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R
000EH	DI15	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R
000FH	DI16	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R
0010H	DI17	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R
0011H	DI18	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R
0012H	DI19	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R
0013H	DI20	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R

Выходные реле:

Адрес	Параметр	Тип данных	Значения	Заводская установка	R - чтение, W - запись
0050H	DO1	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R/W
0051H	DO2	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R/W
0052H	DO3	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R/W
0053H	DO4	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R/W
0054H	DO5	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R/W
0055H	DO6	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R/W
0056H	DO7	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R/W
0057H	DO8	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R/W
0058H	DO9	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R/W
0059H	DO10	BIT	1=вкл., 0=выкл.	0	R/W

Счетчики входных импульсов:

Адрес	Параметр	Тип данных	Значения	Заводская установка	R - чтение, W - запись
0300H	Счетчик 1	double word	0-(2 ³² -1)	0	R/W
0302H	Счетчик 2	double word	0-(2 ³² -1)	0	R/W
0304H	Счетчик 3	double word	0-(2 ³² -1)	0	R/W
0306H	Счетчик 4	double word	0-(2 ³² -1)	0	R/W
0308H	Счетчик 5	double word	0-(2 ³² -1)	0	R/W
030aH	Счетчик 6	double word	0-(2 ³² -1)	0	R/W
030cH	Счетчик 7	double word	0-(2 ³² -1)	0	R/W
030eH	Счетчик 8	double word	0-(2 ³² -1)	0	R/W
0310H	Счетчик 9	double word	0-(2 ³² -1)	0	R/W
0312H	Счетчик 10	double word	0-(2 ³² -1)	0	R/W
0314H	Счетчик 11	double word	0-(2 ³² -1)	0	R/W
0316H	Счетчик 12	double word	0-(2 ³² -1)	0	R/W
0318H	Счетчик 13	double word	0-(2 ³² -1)	0	R/W
031aH	Счетчик 14	double word	0-(2 ³² -1)	0	R/W
031cH	Счетчик 15	double word	0-(2 ³² -1)	0	R/W
031eH	Счетчик 16	double word	0-(2 ³² -1)	0	R/W
0320H	Счетчик 17	double word	0-(2 ³² -1)	0	R/W
0322H	Счетчик 18	double word	0-(2 ³² -1)	0	R/W
0324H	Счетчик 19	double word	0-(2 ³² -1)	0	R/W
0326H	Счетчик 20	double word	0-(2 ³² -1)	0	R/W

5.10 Регистры дополнительных параметров модуля

Адрес	Параметр	Тип данных	Значения	R - чтение, W - запись
0100H-0104H	Зарезервировано	WORD		R
0105H	Адрес устройства	WORD	1-247	R
0106H	Скорость обмена	WORD	0:9600bps 1:19200bps 2:38400bps 3:57600bps	R
0107H	Формат данных	WORD	0: n.8.1 1: o.8.1 2: e.8.1 3: n.8.2	R
0108H	Статус модуля	WORD	0: Работа 1: Тестирование	R
0109H	Номер ошибки модуля	WORD	0x0001: Ошибка памяти 0x0002: Ошибка часов 0x0004: Неправильное положение переключателей 0x0008: Ошибка источника питания	R
010AH-010BH	Зарезервировано	WORD		R
010CH	Часы: год и месяц	WORD	0x1410 – октябрь, 2014	R
010DH	Часы: дата и час	WORD	0x0116 – 1-е, 16 часов	R
010EH	Часы: минуты и секунды	WORD	0x2233 – 22 мин. 33 сек.	R
010FH	Часы: день недели и миллисекунды	WORD	0x3521 – 3-й день, 521 мсек.	R
0110H	Журнал: полное количество записей	WORD	0-256	R
0111H	Журнал: количество непрочитанных записей	WORD	0-256	R
0112H	Состояние входов 1-16	WORD	Бит 0-15 – вход 1-16	R
0113H	Состояние входов 17-20	WORD	Бит 0-15 – вход 17-32	R
0114H	Состояние выходов 1-10	WORD	Бит 0-9 – выход 1-10	R
0115H	Зарезервировано	WORD		R

5.11 Информация об аппаратной части модуля

Адрес	Параметр	Тип данных	Заводская установка	R - чтение, W - запись
0200H	Тип модуля	Char[16]	SYS32	R
0208H	Напряжение питания	Char[16]	AC/DC 80-270V AC/DC 15-32V	R
0210H	Тип входов	Char[16]	Inner DC24V External AC220V	R
0218H	Тип выходов	Char[16]	NULL	R
0220H	Тип процессора	Char[16]	ARM Cortex-M3	R
0228H	Версия программы	Char[16]	1000.142A	R
0231H-024FH	Зарезервировано	Char		R

5.12 Данные конфигурации модуля

Адрес	Параметр	Тип данных	Значения	R - чтение, W - запись
0800H	Конфигурация входов 1-16	WORD	Бит 0-15: 0 – вход по уровню 1 – вход - счетчик импульсов	R/W
0801H	Конфигурация входов 17-20	WORD	Бит 0-3: 0 – вход по уровню 1 – вход - счетчик импульсов	R/W
0802H	Разрешение счета импульсов для входов 1-16	WORD	Бит 0-15: 0 – запрещено 1 – разрешено	R/W
0803H	Разрешение счета импульсов для входов 17-20	WORD	Бит 0-3: 0 – запрещено 1 – разрешено	R/W
0804H	Делитель счета для входов 1-8	WORD	1-65535	R/W
0805H	Делитель счета для входов 9-16	WORD	1-65535	R/W
0806H	Делитель счета для входов 17-20	WORD	1-65535	R/W
0807H	Зарезервировано	WORD		R/W
0808H	Время подавления дребезга (Td) для входов 1-8	WORD	1-99	R/W
0809H	Время подавления дребезга (Td) для входов 9-16	WORD	1-99	R/W
080AH	Время подавления дребезга (Td) для входов 17-20	WORD	1-99	R/W
080BH	Зарезервировано	WORD		R/W
080CH	Время фильтрации сигнала (Tf) для входов 1-8	WORD	0-4: 0 - 1мс 1 - 4мс 2 - 8мс 3 - 16мс 4 - 32мс	R/W
080DH	Время фильтрации сигнала (Tf) для входов 9-16	WORD	0-4	R/W
080EH	Время фильтрации сигнала (Tf) для входов 17-20	WORD	0-4	R/W
080FH	Зарезервировано	WORD		R/W
0810H-0819H	Зарезервировано	WORD		R/W
081AH-0828H	Зарезервировано	WORD		R/W

5.13 Данные журнала событий

Адрес	Параметр	Тип данных	R - чтение, W - запись
1000H	Последняя запись (Rec) При чтении уменьшается количество непрочитанных записей.	Char[12]	R
1100H	Последняя запись (Rec)	Char[12]	R
1106H	Предпоследняя запись (Rec-1)	Char[12]	R
110CH	Запись Rec-2)	Char[12]	R
	...		
16FAH	Запись Rec-255)	Char[12]	R

Формат записи в журнале событий и чтение из журнала.

№ байта внутри записи	Параметр	Значения
0	Тип сигнала	1 – входной 2 – выходной
1	Номер сигнала	Для входов 0-19 Для выходов 0-10
2	Изменение	0x0F – включение 0xF0 – отключение
3	Время: год	0x17 – 2017
4	Время: месяц	0x10 – октябрь
5	Время: дата	0x25 – 25-е
6	Время: день недели	0x01 – понедельник
7	Время: часы	0x10 – 10 часов
8	Время: минуты	0x52 – 52 минуты
9	Время: секунды	0x45 – 45 секунд
10	Время: миллисекунды, старший байт	0x0582 – 582 мс
11	Время: миллисекунды, младший байт	

Чтение данных из журнала событий может производиться в двух вариантах:

Вариант 1:

- Прочитать значение регистра L (0111H) – количество непрочтенных записей в журнале.
- Прочитать 6 регистров по адресу 1000H.
- Количество L непрочтенных записей в журнале уменьшится на 1, снова прочитать 6 регистров по адресу 1000H, повторять пока L не станет равным нулю.

Вариант 2:

- Прочитать значение регистра N (0110H) – количество записей в журнале.
- Прочитать значение регистров 1100H-1100H * 6*N – записи по 6 регистров каждая.

5.14 Чтение и установка часов реального времени (RTC)

Часы реального времени (RTC) можно прочитать командой 03 по адресам регистров 010CH-010FH. Формат данных описан в п. 5.11.

Для установки часов реального времени служит специальная широковещательная команда синхронизации времени, которая принимается всеми устройствами, подключенными к шине Modbus. Формат этой команды дан ниже. Модуль не отправляет ответа на эту команду.

Запрос хоста

	(Hex)
Адрес + Коды команды, всего 4 байта	00
	0E
	A3
	00
Время 7 байт: год	17 – 2017
Время 7 байт: месяц	10 – октябрь
Время 7 байт: дата	25 – 25-е
Время 7 байт: часы	10 – 10 часов
Время 7 байт: минуты	52 – 52 минуты
Время 7 байт: секунды	45 – 45 секунд
Время 7 байт: день недели	01 – понедельник
Завершающий байт	55

6 Обслуживание и поиск неисправностей

6.1 Указания по эксплуатации

1. Перед включением питания проверьте правильность подключения сетевого кабеля.
2. После включения питания загорается индикатор «Питание».
3. Настройка связи.
 - 3.1. Подключите модуль к главному компьютеру (хосту) через интерфейс RS-485.
 - 3.2. Компьютер посылает модулю команды в соответствии с установленными параметрами связи (адрес модуля, скорость передачи и формат данных).
 - 3.3. Мигание индикатора «RS485+» означает, что модуль отвечает на запросы компьютера, т.е., связь установлена.
 - 3.4. Адрес модуля и скорость передачи можно изменить с помощью DIP-переключателя. Изменения вступят в силу после выключения и повторного включения модуля.
 - 3.5. Если к шине RS-485 подключено несколько модулей, то для согласования импеданса к клеммам «RS485+» и «RS485-» последнего модуля необходимо подключить резистор номиналом 120 Ом.

6.2 Поиск и устранение неисправностей

1. Перед включением питания проверьте правильность подключения сетевого кабеля.
2. После включения питания должен загореться индикатор «Питание». В противном случае проверьте правильность подключения сетевого кабеля.
3. В процессе обмена данными с главным компьютером индикатор «RS485+» мигает. Мигание индикатора означает, что связь установлена.
4. Для проверки работоспособности режима телесигнализации соединяйте общую клемму «DCOM» поочередно с клеммами дискретных входов DI1...DI20. Индикация состояния каждого входа должна соответствовать его реальному состоянию.
5. Установите интервал между запросами главного компьютера. Поскольку шина работает в полудуплексном режиме, необходимо установить соответствующий интервал, который должен быть не менее 60 мс (рекомендуемое значение – 100 мс). Неправильный выбор этого интервала может привести к сбоям связи.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

ООО «Комплект-Сервис»
 125438, г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д.1, стр. 11
 Тел.: 8(800)200-20-63, +7(495)788-92-63
www.ksrv.ru, support@ksrv.ru